


Biološka čistilna naprava Picobells v betonskem rezervoarju 4-6 PE

V skladu s SIST EN 12566-3

Dimenzije so v mm

Celovite okoljske rešitve

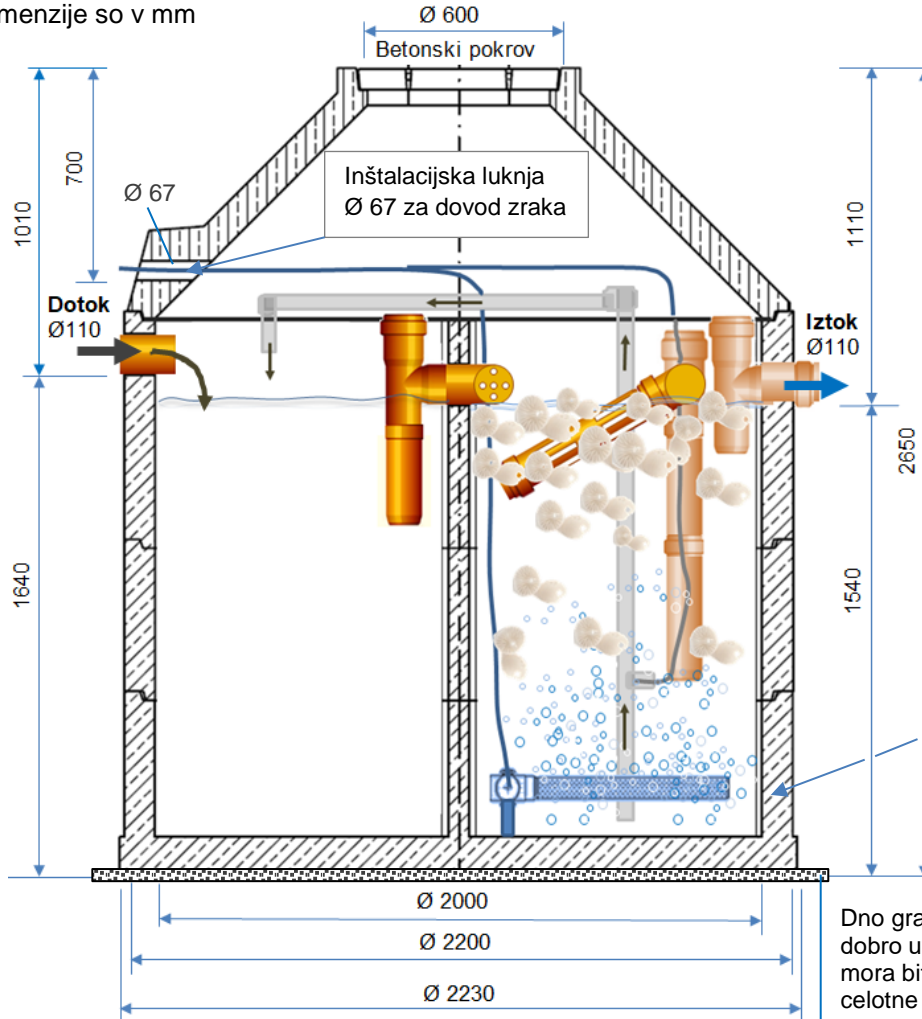

Dno gradbene jame mora biti poravnano in dobro utrjeno z peščeno posteljico. Podlaga mora biti nosilna, da ne pride do poseganja celotne naprave!

Opcija:

LTŽ pokrov B 12,5 t




LTŽ pokrov D 40 t



Betonski rezervoar
C35/45/XA2L/XA2T

Statika po ÖNORM B 1991-1-1,
ÖNORM B 1992-3
Max. povišanje: 0,50 m

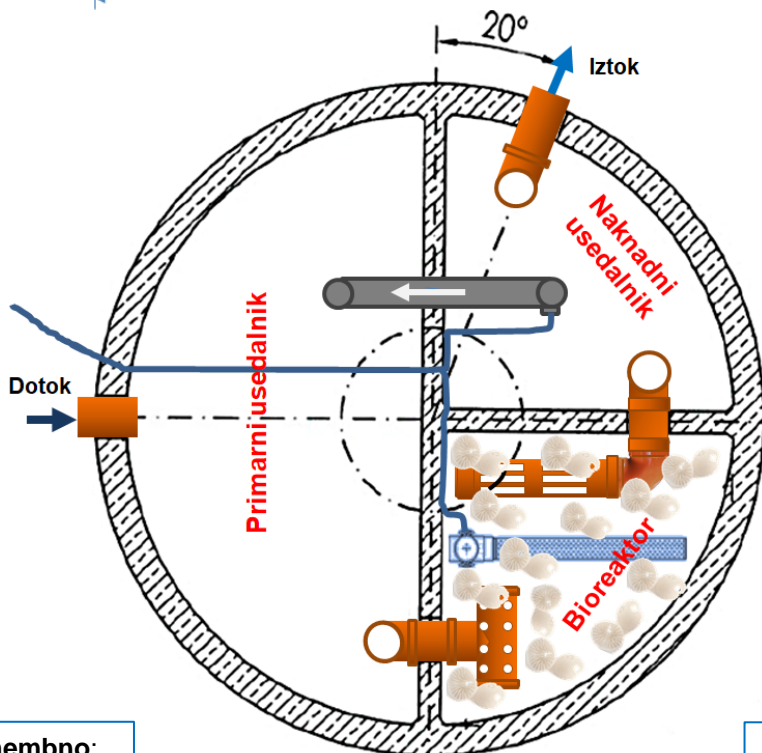

Tehnični podatki BIO-clean BCMK 20-4,3

Tovarniško zalepljeni in zatesnjeni obroči

Uporabni volumen: 4,3 m³

Najtežji element: 5,2 t

Teža konusa: 1,2 t

Skupna teža: 6,4 t

*Max. oddaljenost čistilne naprave od elektro omare s puhalom je 8 m.

Omara za notranjo vgradnjo, dimenzij:

H / B / T: 300 x 430 x 225 mm

Pomembno:

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

1. Paziti na vgradne dimenzije
3. upoštevati nivo dotočne cevi Ø 110 mm

2. Mora biti utrjen dostop do gradbene jame z kamionom (HIAB)
4. Izkop gradbene jame širši min. 0,6 m od rezervoarja